


Утверждаю:
 И.о. главы Алтайского района
 В.А. Рудских
 19.08.2022

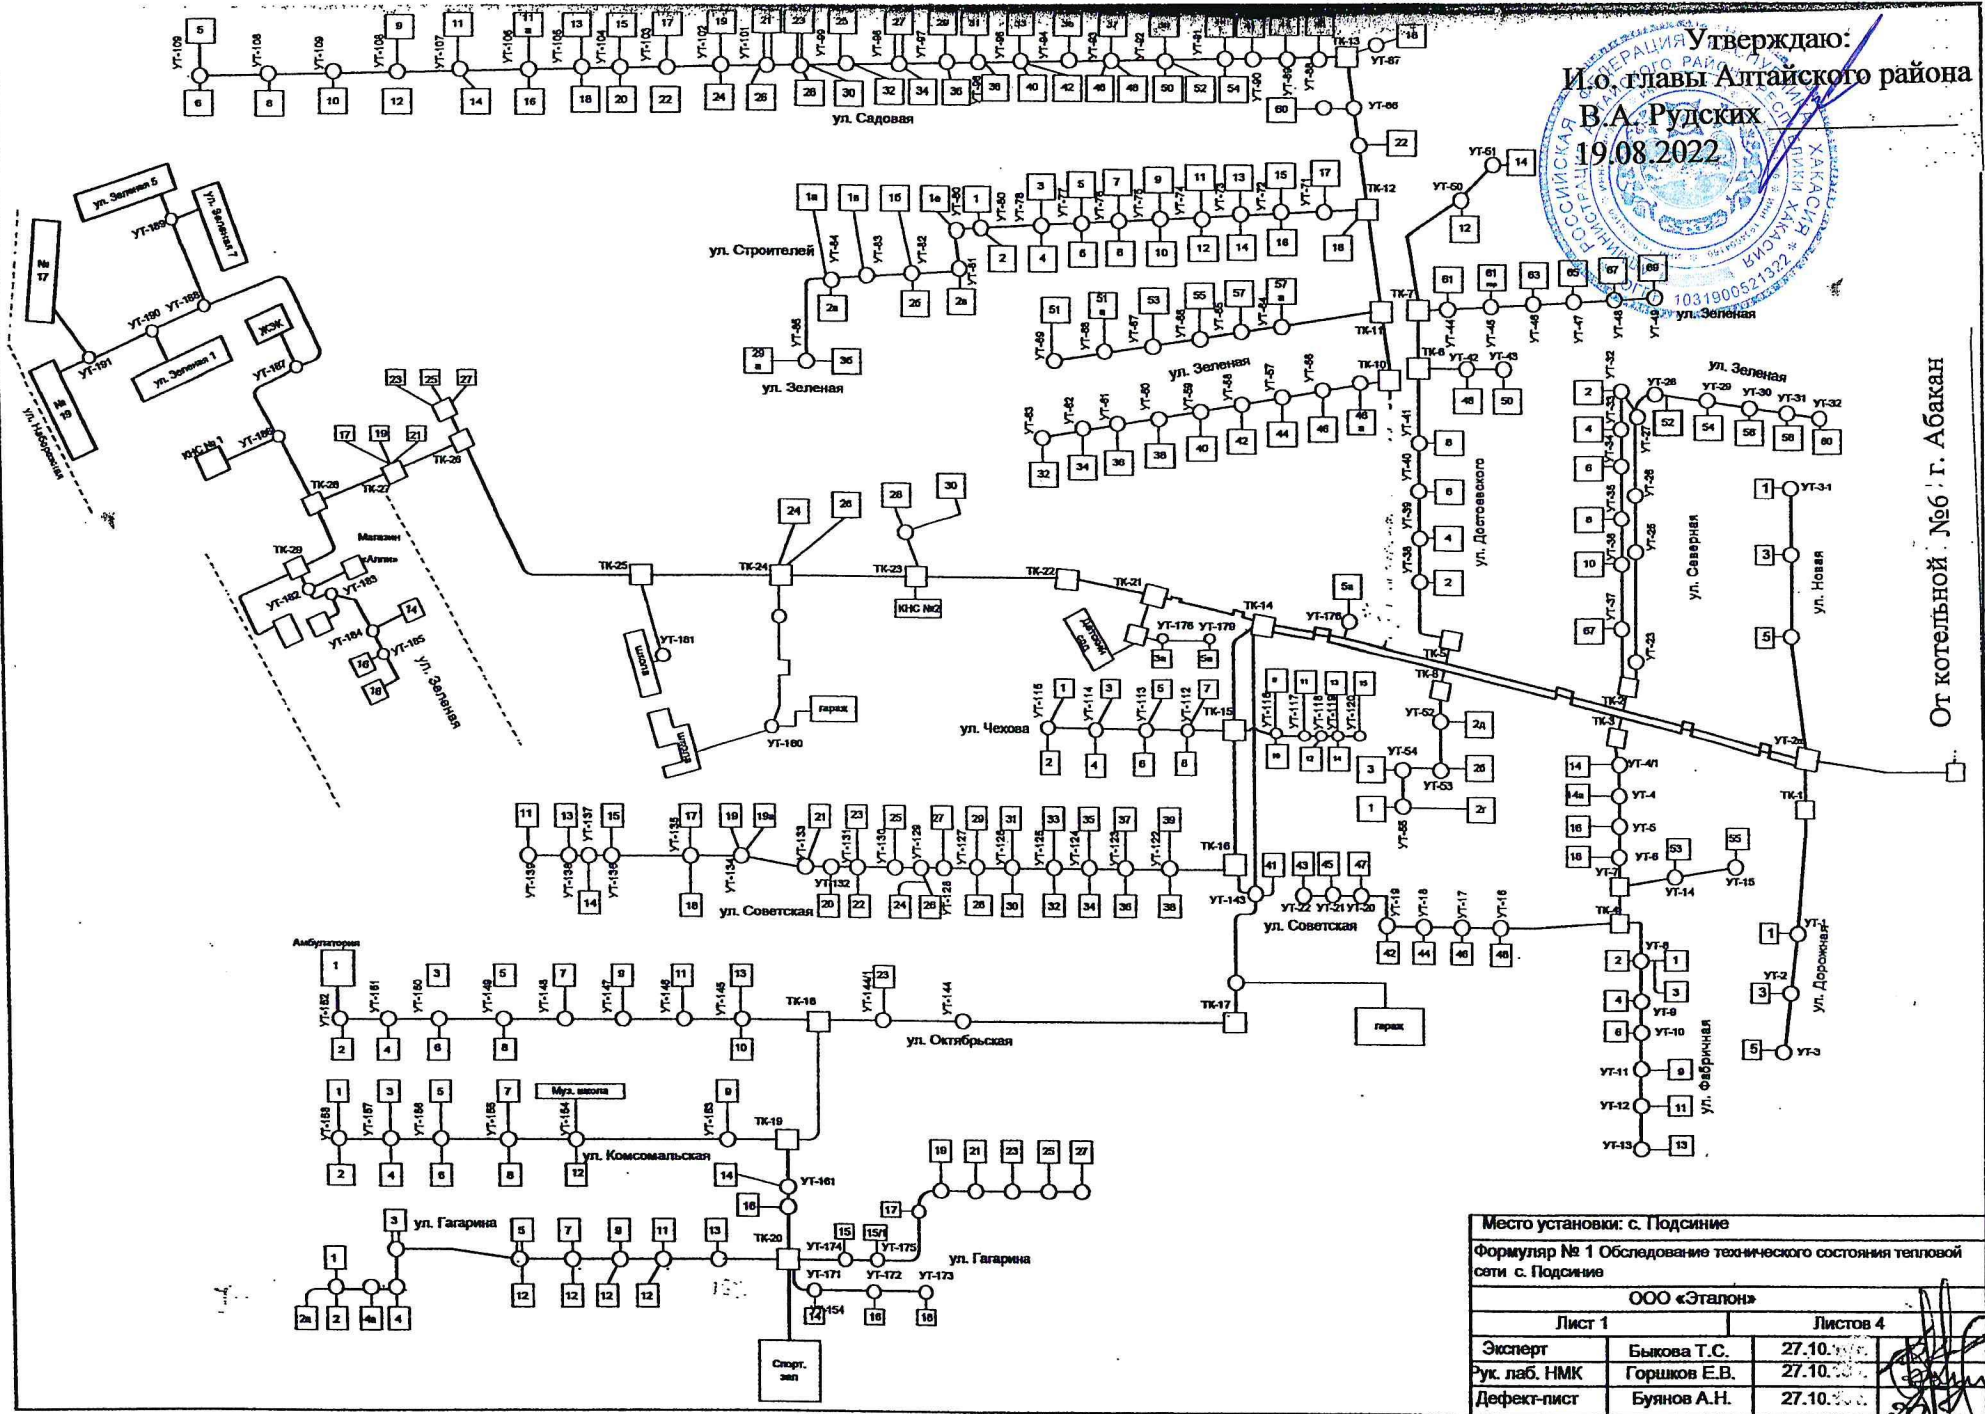

От котельной №6 г. Абакан

Место установки: с. Подсние		
Формуляр № 1 Обследование технического состояния тепловой сети с. Подсние		
ООО «Эталон»		
Лист 1	Листов 4	
Эксперт	Быкова Т.С.	27.10.2022
Рук. лаб. НМК	Горшков Е.В.	27.10.2022
Дефект-лист	Буянов А.Н.	27.10.2022